



Grundwassermessstelle: Bingum Einhaus I

Messstellen-ID: 9842601

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 0,03

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32391121

Filteroberkante [m u. GOK]: 10,00

Nordwert: 5897375

Filterunterkante [m u. GOK]: 12,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,98 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems Lockergestein links

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Bourtanger Moorniederung / Ostfriesische Marsch

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: pH-Wert


Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	6	6	6	5,9	5,8	6	6,09	6,3	6,1	6,1
Jahresmaximum	6	6	6	5,9	5,8	6	6,2	6,3	6,1	6,1
Jahresminimum	6	6	6	5,9	5,8	6	6	6,3	6,1	6,1
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1

Aktueller Jahresmittelwert: 6,1

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 6,16

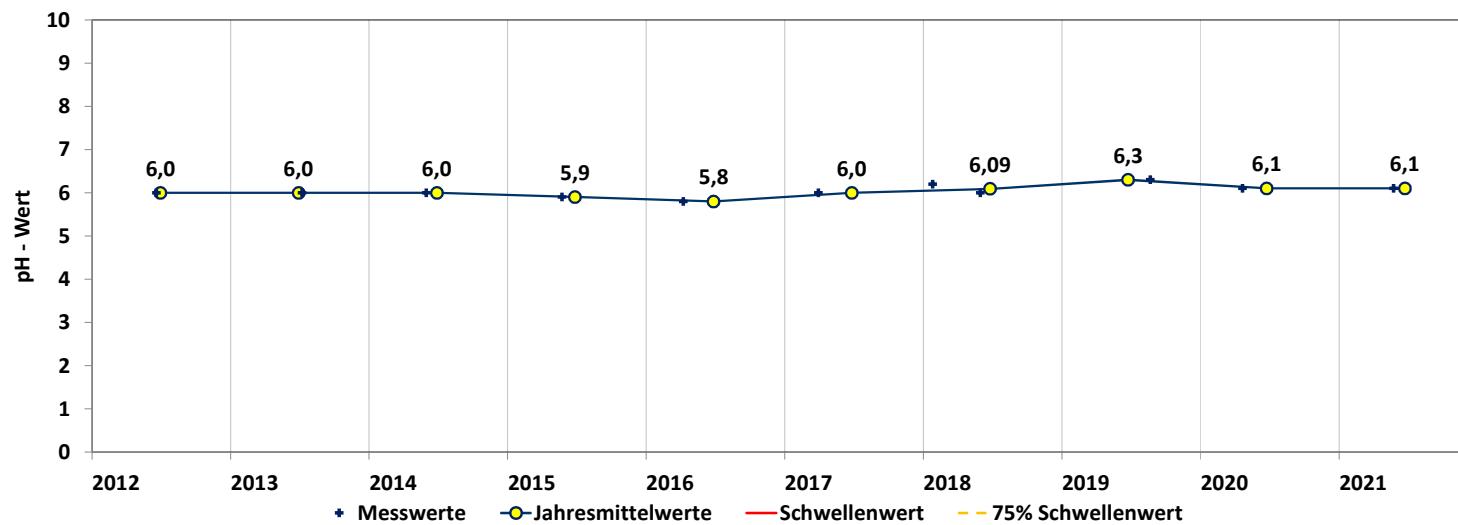

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich