



Grundwassermessstelle: Hopels I

Messstellen-ID: 9843181
NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

UTM Zone: 32
Ostwert: 32421161
Nordwert: 5920106

Geländeoberkante [m NN]: 4,58
Filteroberkante [m u. GOK]: 18,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 42,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: k.A.

Grundwasserkörper: Jade Lockergestein links
Teilraum: Ostfriesisch-Oldenburgische Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Arsen (As)

Schwellenwert: 10 µg/l

Jahr: 2018
Aktueller Jahresmittelwert: 1,3 µg/l
3-Jahresmittel 0 - 0: k.A. µg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	1,1	<0	-	<0	1	1,8	1,3	-	-	-
Jahresmaximum	1,1	0,5	-	0,5	1	1,8	1,3	-	-	-
Jahresminimum	1,1	0,5	-	0,5	1	1,8	1,3	-	-	-
Anzahl Werte	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-

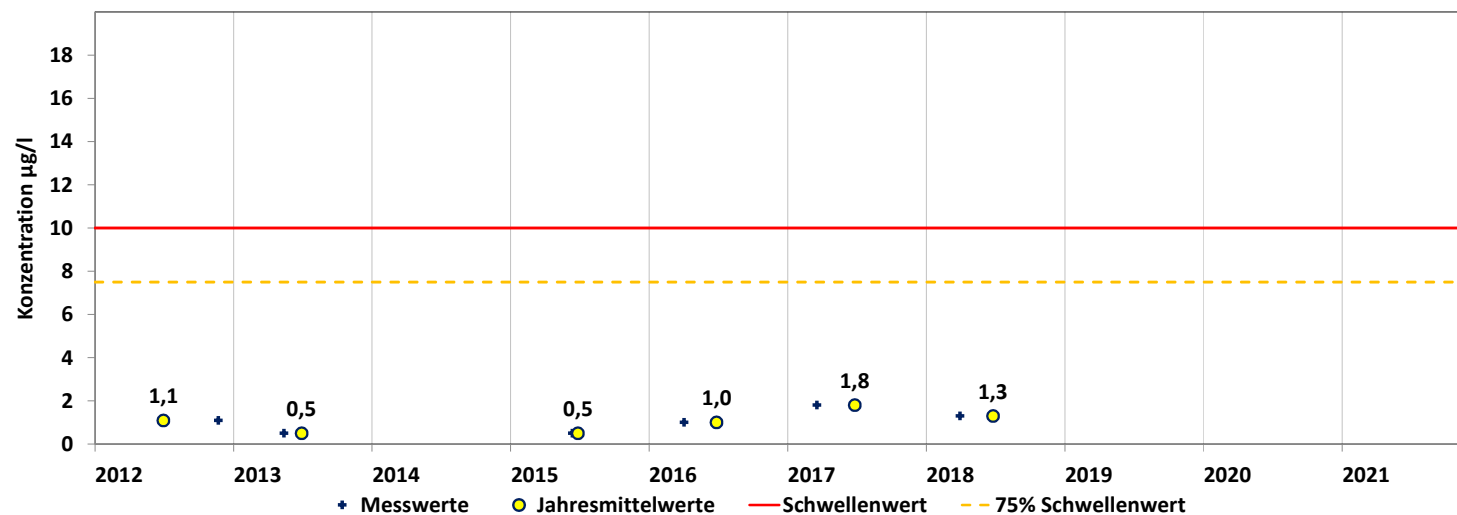

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich