



Grundwassermessstelle: Hopels I

Messstellen-ID: 9843181
NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

UTM Zone: 32
Ostwert: 32421161
Nordwert: 5920106

Geländeoberkante [m NN]: 4,58
Filteroberkante [m u. GOK]: 18,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 42,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: k.A.

Grundwasserkörper: Jade Lockergestein links
Teilraum: Ostfriesisch-Oldenburgische Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Chlorid (Cl)

Schwellenwert: 250 mg/l

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 19 mg/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 18,7 mg/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	18	19	18	18	18	19	18	18	19	19
Jahresmaximum	18	19	18	18	18	19	18	18	19	19
Jahresminimum	18	19	18	18	18	19	18	18	19	19
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

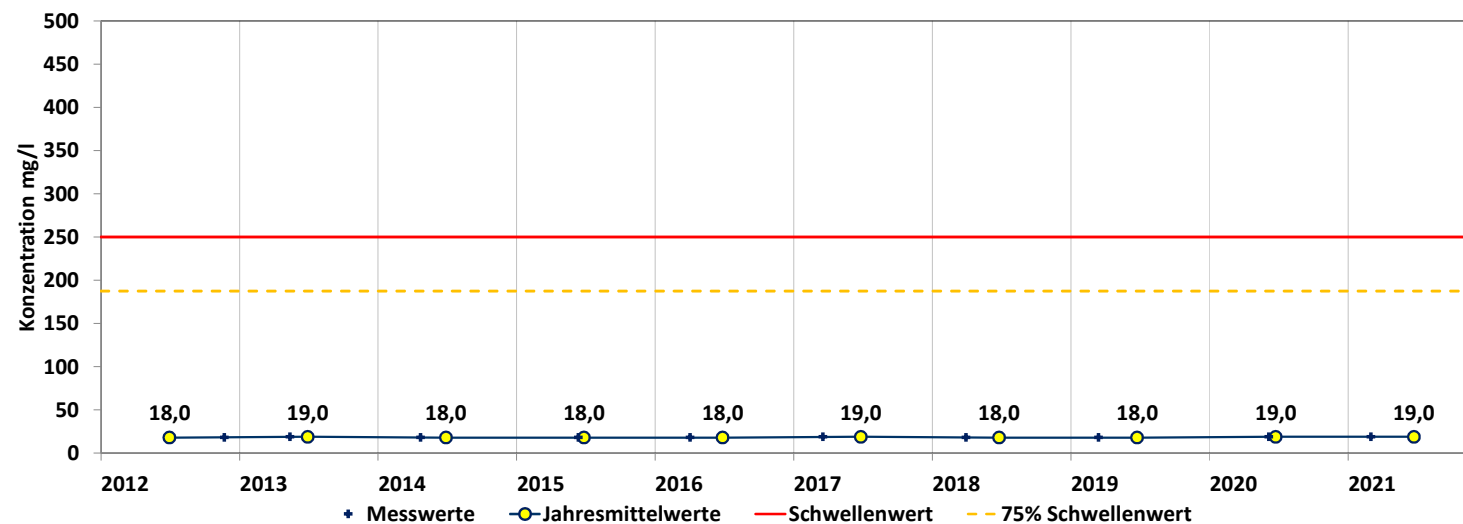

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich