



Grundwassermessstelle: Hopels I

Messstellen-ID: 9843181
NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

UTM Zone: 32
Ostwert: 32421161
Nordwert: 5920106

Geländeoberkante [m NN]: 4,58
Filteroberkante [m u. GOK]: 18,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 42,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: k.A.

Grundwasserkörper: Jade Lockergestein links
Teilraum: Ostfriesisch-Oldenburgische Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 1 mmol/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 1,17 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,4	1
Jahresmaximum	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,4	1
Jahresminimum	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,4	1
Anzahl Werte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

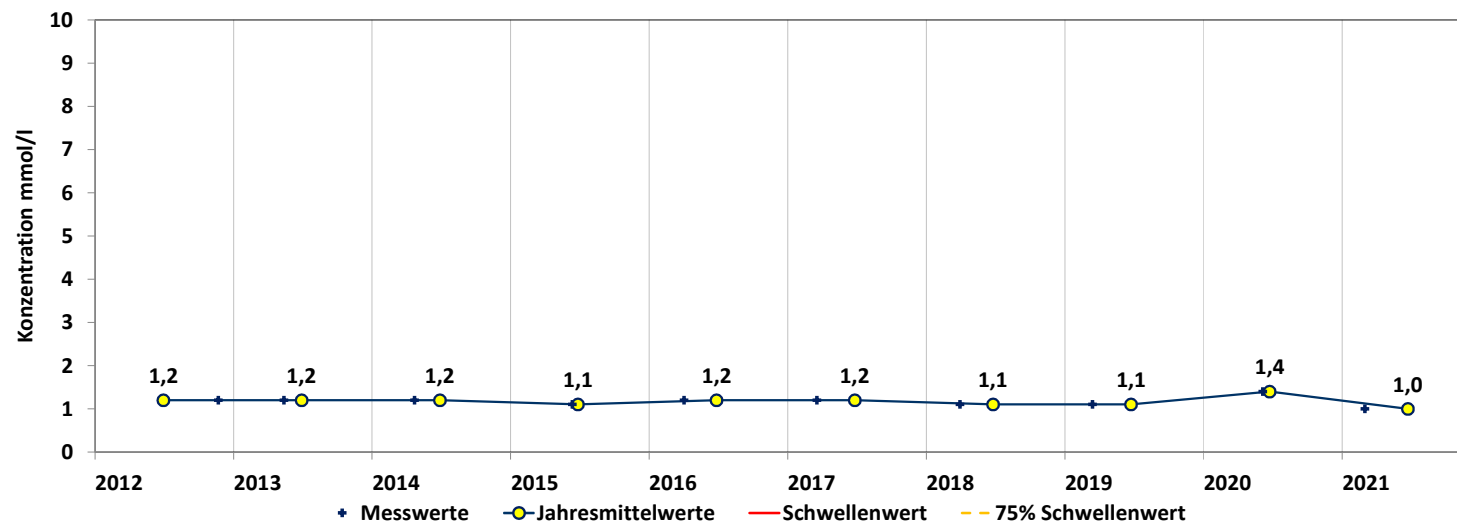

Erstellt: 12.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich