



Grundwassermessstelle: Neuemoor I

Messstellen-ID: 9851631

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 4,38

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32409110

Filteroberkante [m u. GOK]: 24,00

Nordwert: 5910170

Filterunterkante [m u. GOK]: 26,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,50 (1976 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesisch-Oldenburgische Geest

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Fluorid (F), gesamt

Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Aktueller Jahresmittelwert: 0,16 mg/l


Jahresmittelwert	-	<0	0,15	-	0,14	0,14	0,15	-	-	0,16
------------------	---	----	------	---	------	------	------	---	---	------

3-Jahresmittel 2019 - 2021: k.A. mg/l

Jahresmaximum	-	0,05	0,15	-	0,14	0,14	0,15	-	-	0,16
---------------	---	------	------	---	------	------	------	---	---	------

Jahresminimum	-	0,05	0,15	-	0,14	0,14	0,15	-	-	0,16
---------------	---	------	------	---	------	------	------	---	---	------

Anzahl Werte	-	1	1	-	1	1	1	-	-	1
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

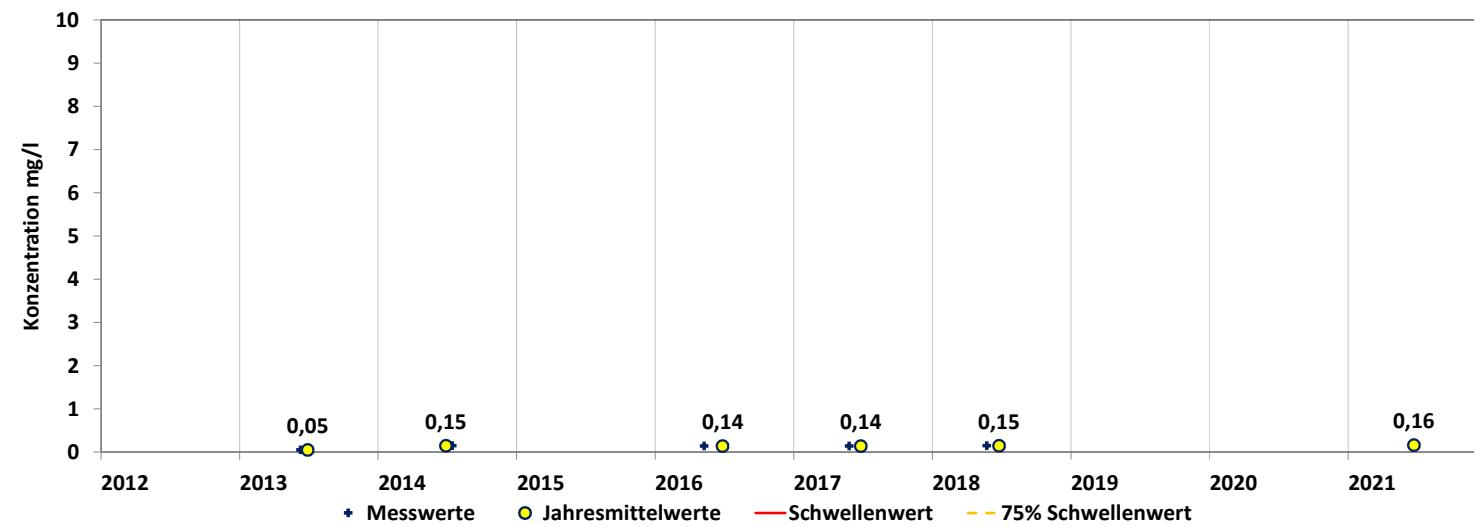

Erstellt: 13.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich