



Grundwassermessstelle: Neuemoor I

Messstellen-ID: 9851631
NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

UTM Zone: 32
Ostwert: 32409110
Nordwert: 5910170

Geländeoberkante [m NN]: 4,38
Filteroberkante [m u. GOK]: 24,00
Filterunterkante [m u. GOK]: 26,00
GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,50 (1976 - 2021)

Grundwasserkörper: Untere Ems rechts
Teilraum: Ostfriesisch-Oldenburgische Geest


Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Basenkapazität bis pH 8,2

Schwellenwert: -

Jahr: 2021
Aktueller Jahresmittelwert: 2,1 mmol/l
3-Jahresmittel 2019 - 2021: 2,05 mmol/l

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	1,8	1,8	1,7	-	-	2	-	-	2	2,1
Jahresmaximum	1,8	1,8	1,7	-	-	2	-	-	2	2,1
Jahresminimum	1,8	1,8	1,7	-	-	2	-	-	2	2,1
Anzahl Werte	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1

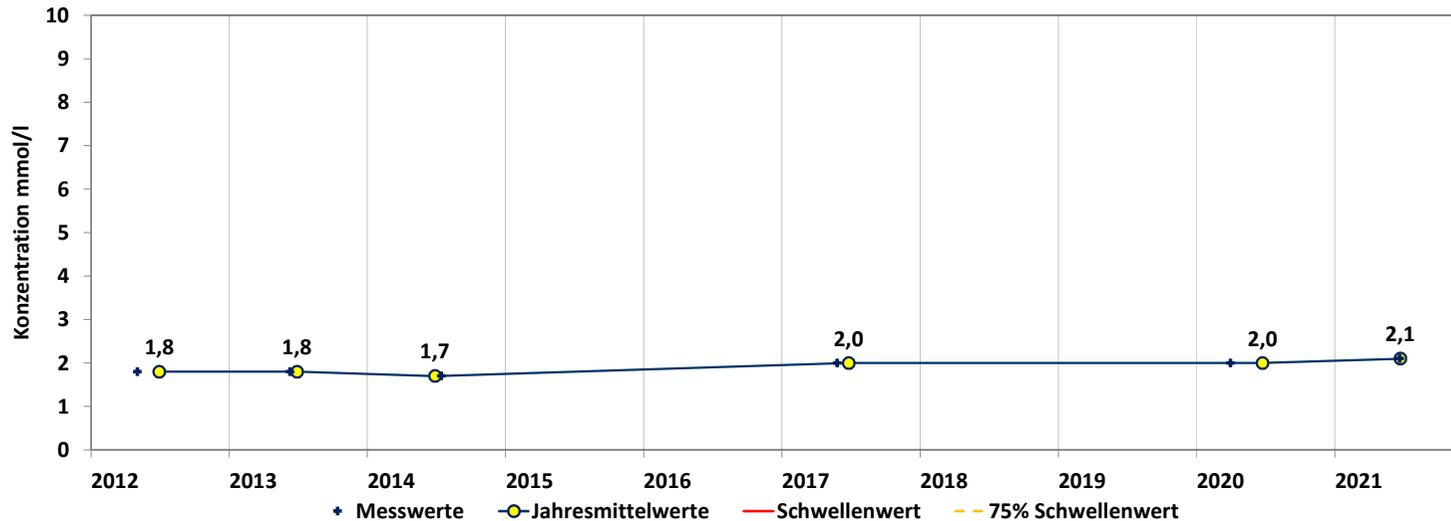

Erstellt: 13.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich