



## Grundwassermessstelle: Neuemoor I

Messstellen-ID: 9851631

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 4,38

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32409110

Filteroberkante [m u. GOK]: 24,00

Nordwert: 5910170

Filterunterkante [m u. GOK]: 26,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,50 (1976 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesisch-Oldenburgische Geest

Messprogramm:

WRRL Güte

### Parameter: Säurekapazität bis pH 4,3

Schwellenwert: -

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Aktueller Jahresmittelwert: 2,3 mmol/l


Jahresmittelwert	2,5	2,3	2,6	-	2,4	2,3	2,5	2,3	2,2	2,3
------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 2,27 mmol/l

Jahresmaximum	2,5	2,3	2,6	-	2,4	2,3	2,5	2,3	2,2	2,3
---------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Jahresminimum	2,5	2,3	2,6	-	2,4	2,3	2,5	2,3	2,2	2,3
---------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Anzahl Werte	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

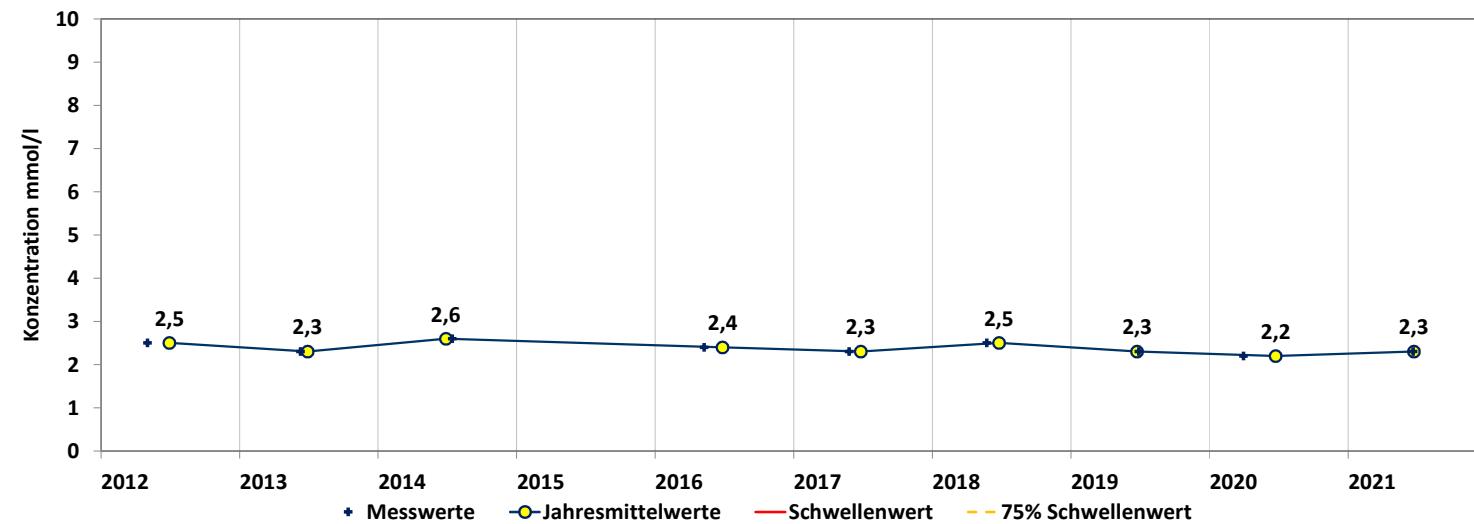

Erstellt: 13.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich