



Grundwassermessstelle: Neuemoor I

Messstellen-ID: 9851631

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 4,38

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32409110

Filteroberkante [m u. GOK]: 24,00

Nordwert: 5910170

Filterunterkante [m u. GOK]: 26,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,50 (1976 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesisch-Oldenburgische Geest

Messprogramm:

WRRL Güte

Parameter: Sulfat (SO₄)


Schwellenwert: 240 mg/l

Jahr: 2021

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresmittelwert	24	25	25	-	23	23	23	22	21	21
Jahresmaximum	24	25	25	-	23	23	23	22	21	21
Jahresminimum	24	25	25	-	23	23	23	22	21	21
Anzahl Werte	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1

Aktueller Jahresmittelwert: 21 mg/l

3-Jahresmittel 2019 - 2021: 21,3 mg/l

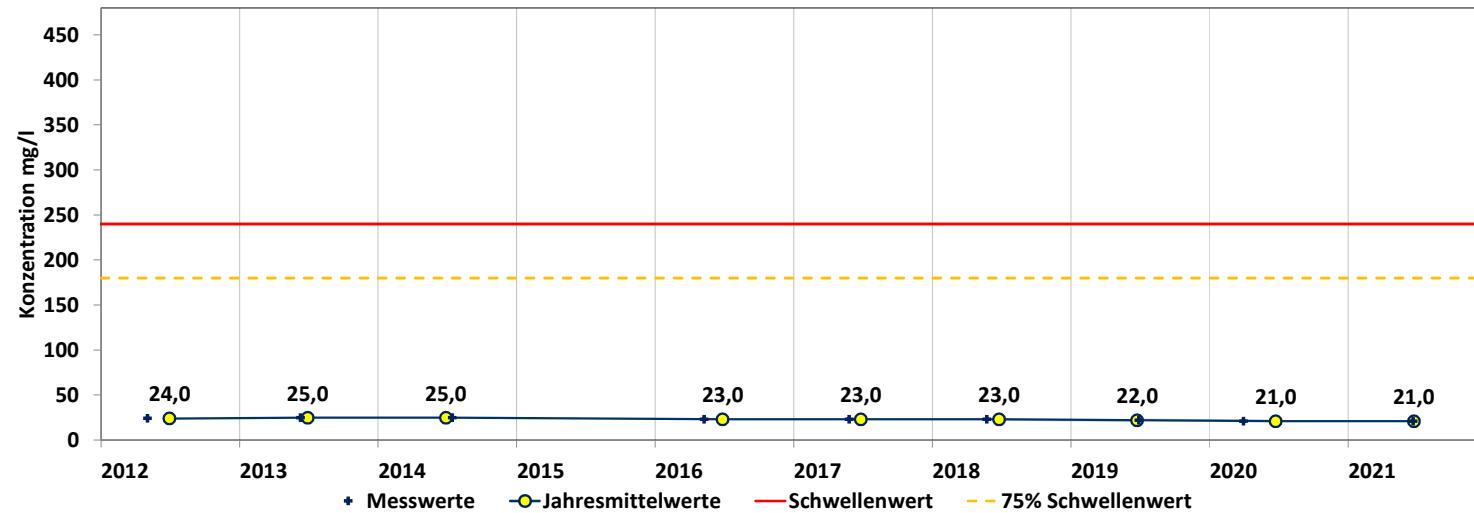

Erstellt: 13.01.2023

Ansprechpartner: NLWKN Aurich