



### Grundwassermessstelle: Br. Sehlingdorf

Messstellen-ID: 11920011  
 NLWKN-Betriebsstelle: Cloppenburg

UTM Zone: 32  
 Ostwert: 32457614  
 Nordwert: 5788954

Geländeoberkante [m NN]: k.A.  
 Filteroberkante [m u. GOK]: 12,30  
 Filterunterkante [m u. GOK]: 30,60  
 GW-Flurabstand [m u. GOK]: k.A.

Grundwasserkörper: k.A.  
 Teilraum: k.A.

Grundwassermessnetz: Stand  
 Messprogramm: WRRL Stand

### Zusatzinformationen zur Messstelle Br. Sehlingdorf


#### Messbezugspunkt (MBP) und Geländeoberfläche (GOK):

Datum	GOK m NN	MBP m NN
12.02.2013		153,6

	m unter GOK	m NN
Messbezugspunkt (MBP)	k.A.	153,6
Filteroberkante:	12,3	-111,3
Filterunterkante:	30,6	-129,6
Sohle:	k.A.	k.A.
mittlerer GW-Stand:	k.A.	146,46
Mst-Kopf	k.A. m (unbekannt)	
Geländeoberfläche (GOK)	k.A. m	
Rohraufsatz:	264,9 m	
Filterlänge:	18,3 m	
Sumpfrohlänge:	k.A.	
Filterüberdeckung:	257,76 m	

Mst = Messstelle, NN = Normal-Null, GW = Grundwasser

Erstellt: 03.03.2023

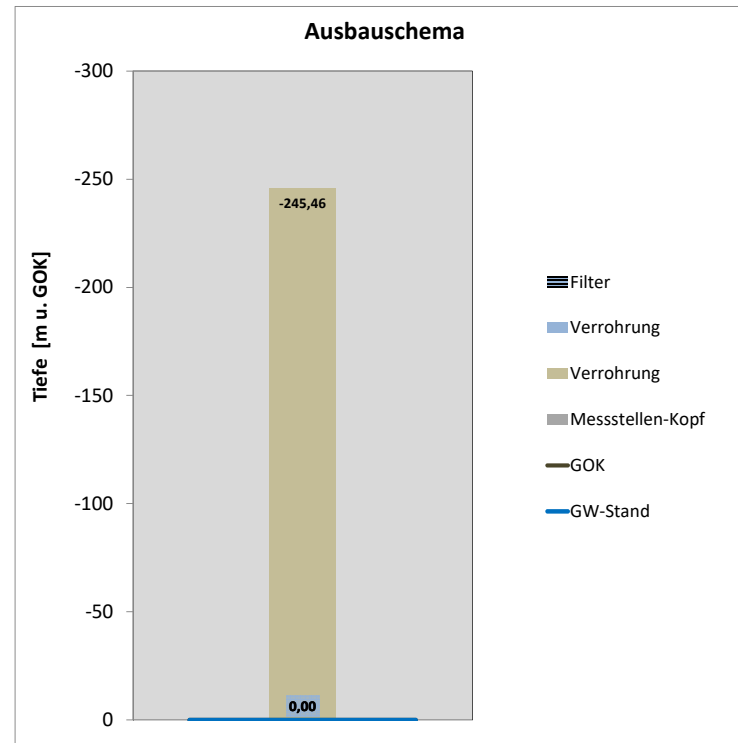

Ansprechpartner: NLWKN Cloppenburg