



Grundwassermessstelle: Moordorf OOWV 120

Messstellen-ID: 2011200

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 4,55

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32394482

Filteroberkante [m u. GOK]: 38,00

Nordwert: 5926254

Filterunterkante [m u. GOK]: 42,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 2,89 (1996 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems rechts

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Ostfriesisch-Oldenburgische Geest

Messprogramm:

WRRL Güte

Zusatzinformationen zur Messstelle Moordorf OOWV 120


Messbezugspunkt (MBP) und Geländeoberfläche (GOK):

Datum	GOK m NN	MBP m NN
01.06.2009	4,55	5,02
22.07.1996	4,62	5,01
22.07.1996	4,5	4,88
03.01.1900	4,5	4,88

	m unter GOK	m NN
Messbezugspunkt (MBP)	-0,47	5,02
Filteroberkante:	38	-33,45
Filterunterkante:	42	-37,45
Sohle:	k.A.	k.A.
mittlerer GW-Stand:	2,89	1,65
Mst-Kopf	-0,47 m (über Flur)	
Geländeoberfläche (GOK)	4,55 m	
Rohraufsatz:	38,47 m	
Filterlänge:	4 m	
Sumpfrohrlänge:	k.A.	
Filterüberdeckung:	35,1 m	

Mst = Messstelle, NN = Normal-Null, GW = Grundwasser

Erstellt: 01.03.2023

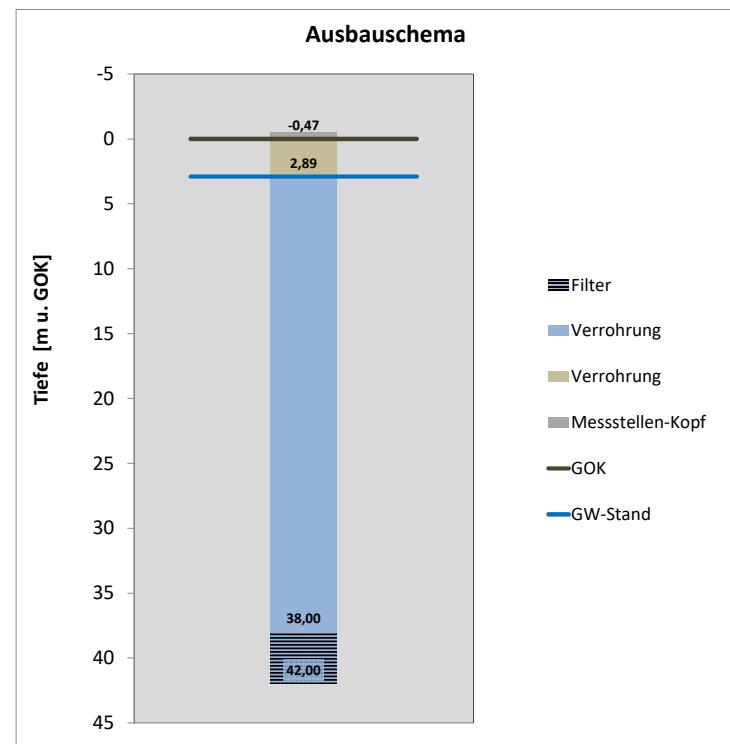

Ansprechpartner: NLWKN Aurich