



## Grundwassermessstelle: Bingum Einhaus I

Messstellen-ID: 9842601

UTM Zone: 32

Geländeoberkante [m NN]: 0,03

NLWKN-Betriebsstelle: Aurich

Ostwert: 32391121

Filteroberkante [m u. GOK]: 10,00

Nordwert: 5897375

Filterunterkante [m u. GOK]: 12,00

GW-Flurabstand [m u. GOK]: 0,98 (1979 - 2021)

Grundwasserkörper:

Untere Ems Lockergestein links

Grundwassermessnetz:

Güte

Teilraum:

Bourtanger Moorniederung / Ostfriesische Marsch

Messprogramm:

WRRL Güte

### Zusatzinformationen zur Messstelle Bingum Einhaus I


#### Messbezugspunkt (MBP) und Geländeoberfläche (GOK):

Datum	GOK m NN	MBP m NN
05.09.2021	0,02	0,84
24.07.2008	-0,02	0,9
15.07.2004	-0,02	0,92
01.11.1978	-0,02	-0,19

	m unter GOK	m NN
Messbezugspunkt (MBP)	-0,81	0,84
Filteroberkante:	10	-9,97
Filterunterkante:	12	-11,97
Sohle:	k.A.	k.A.
mittlerer GW-Stand:	0,98	-1
Mst-Kopf	-0,81 m (über Flur)	
Geländeoberfläche (GOK)	0,03 m	
Rohraufsatz:	10,81 m	
Filterlänge:	2 m	
Sumpfrohrlänge:	k.A.	
Filterüberdeckung:	8,97 m	

Mst = Messstelle, NN = Normal-Null, GW = Grundwasser

Erstellt: 01.03.2023

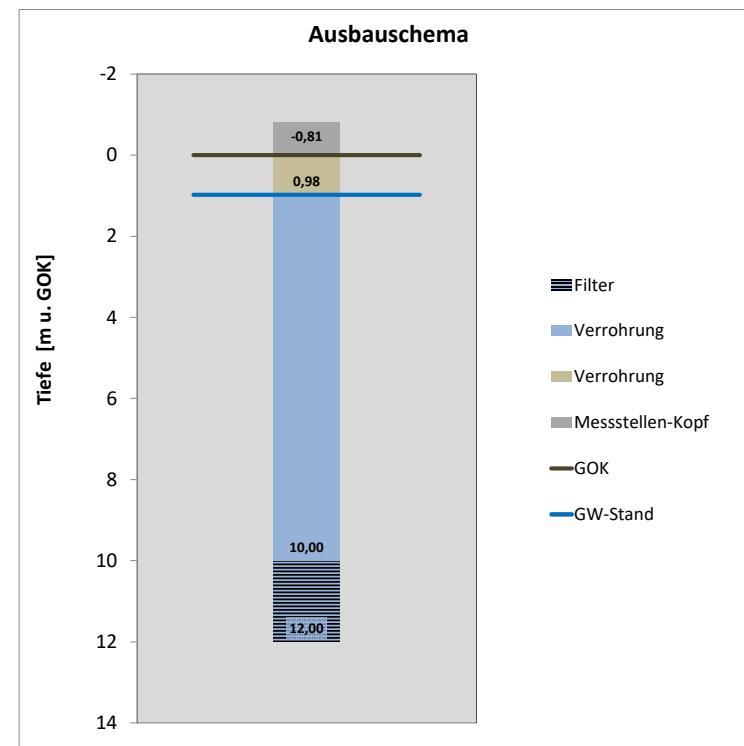

Ansprechpartner: NLWKN Aurich